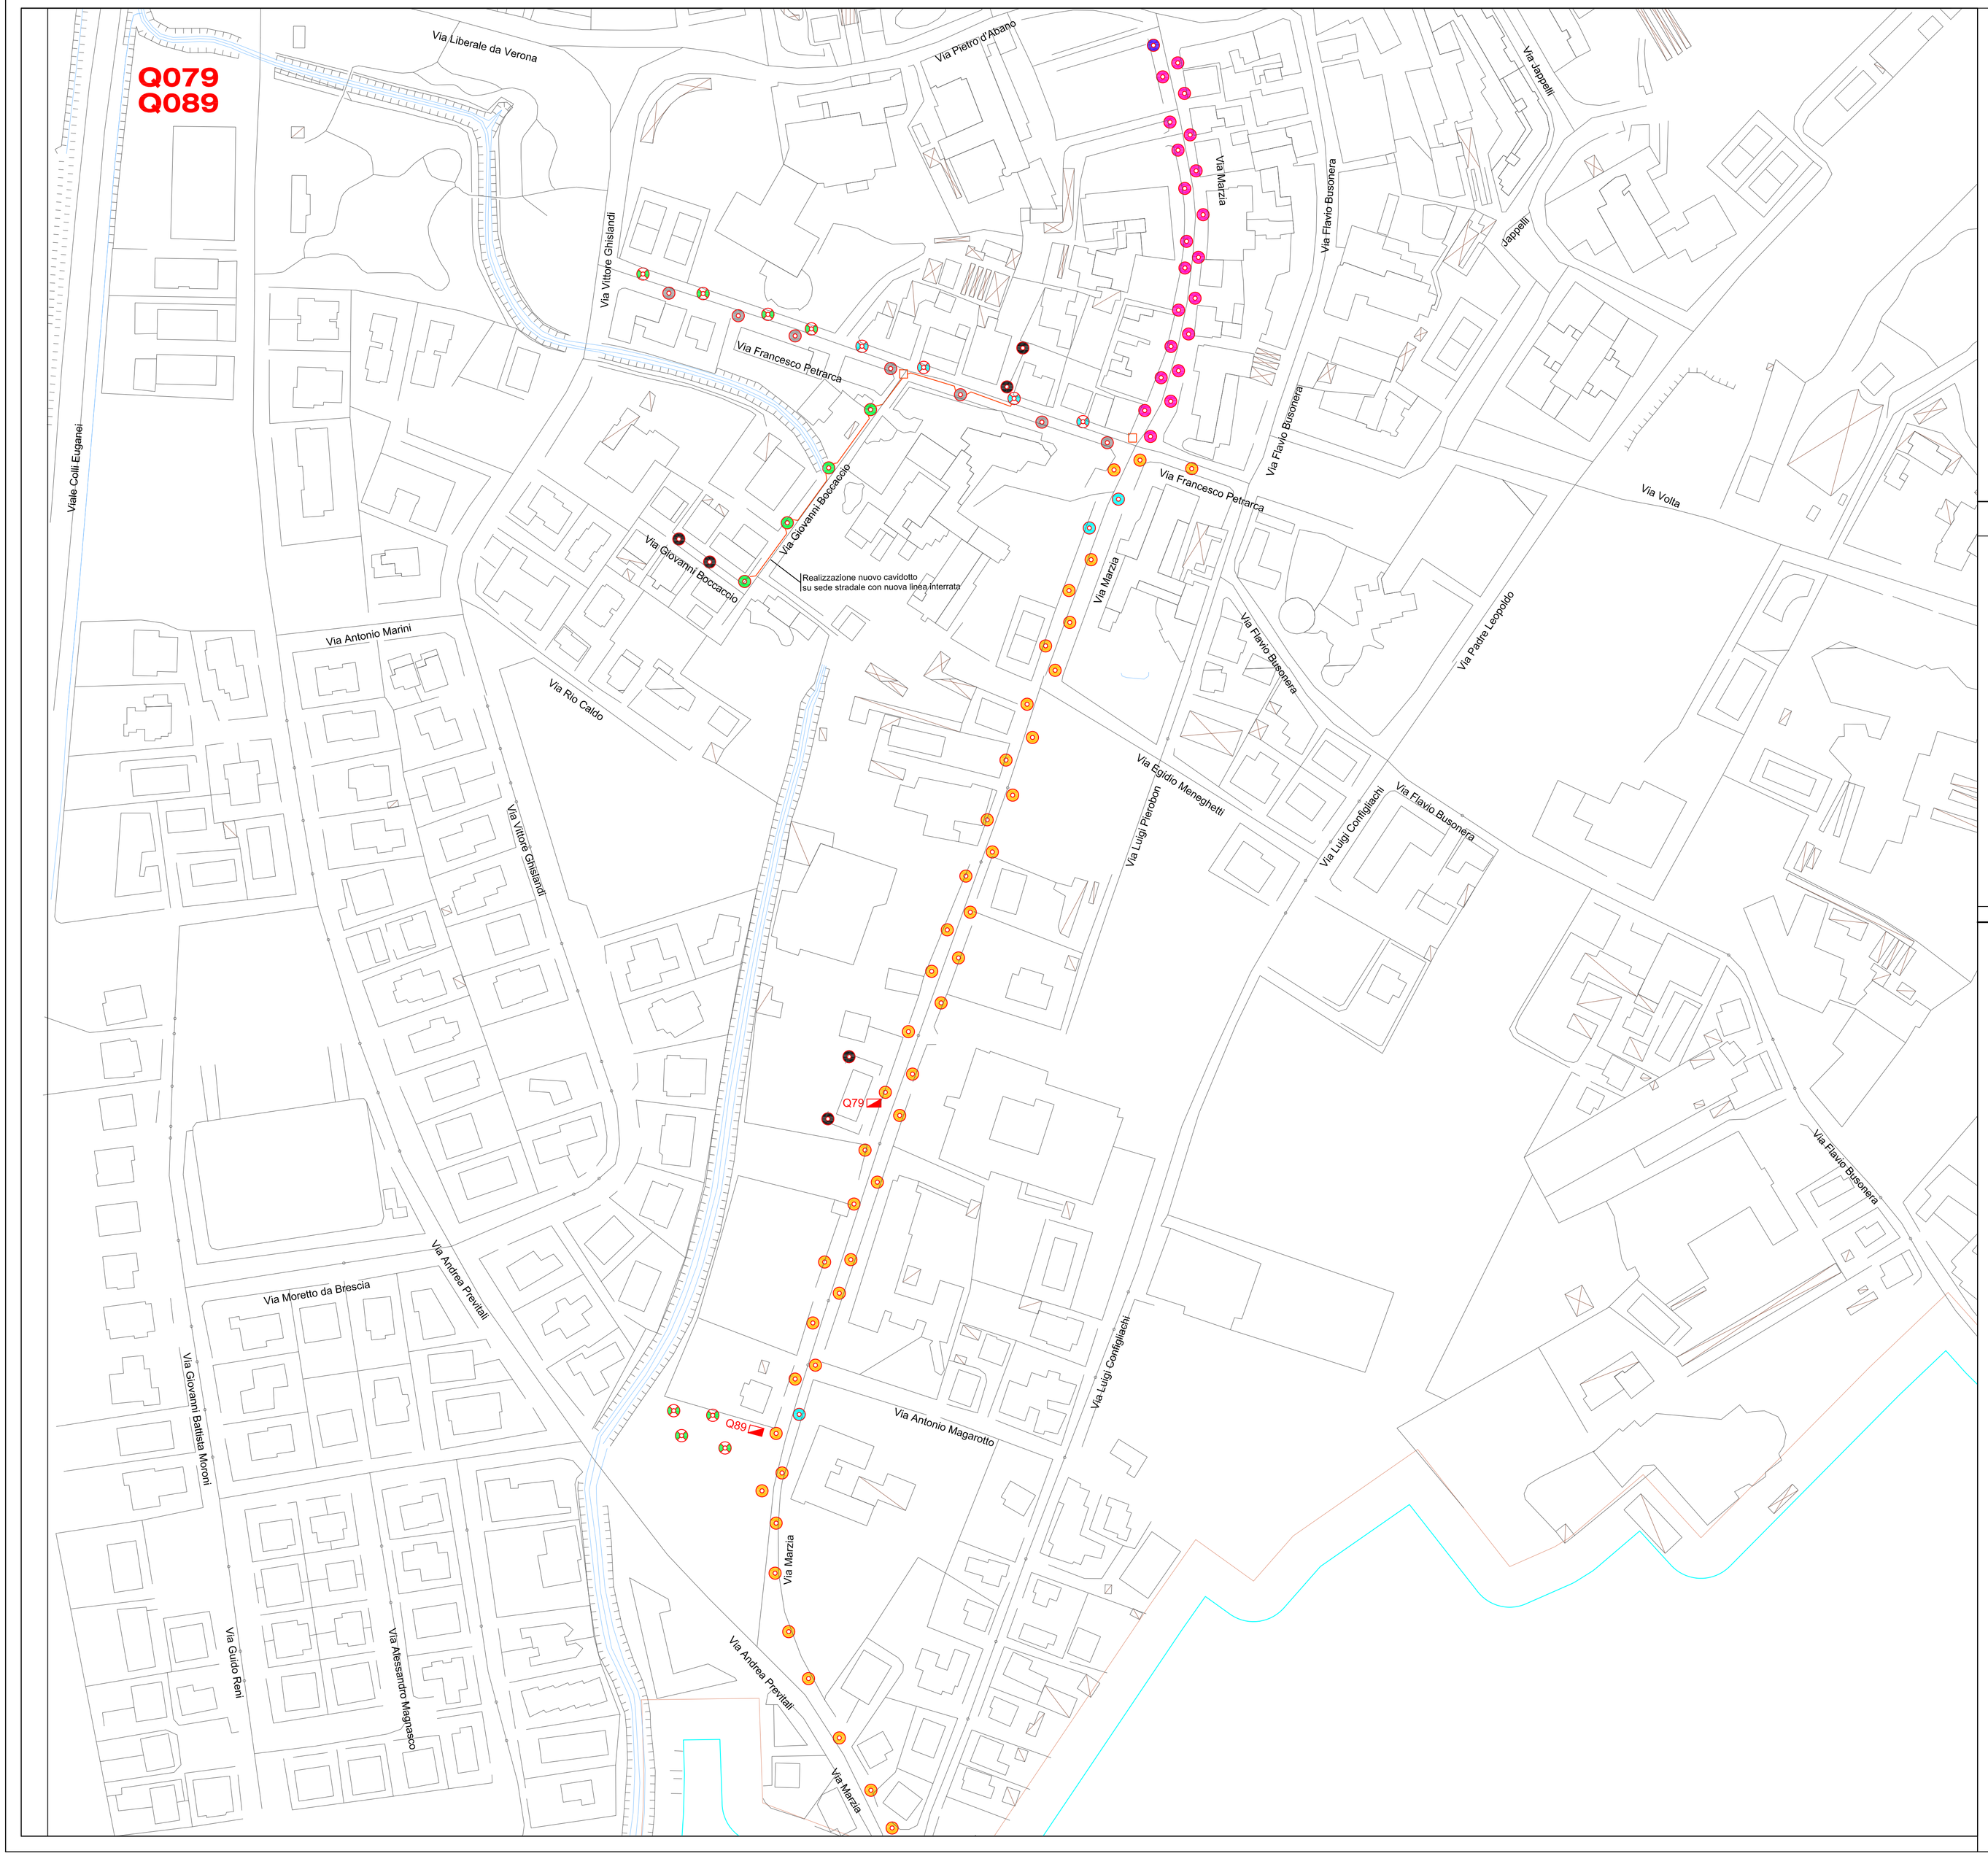

INQUADRAMENTO

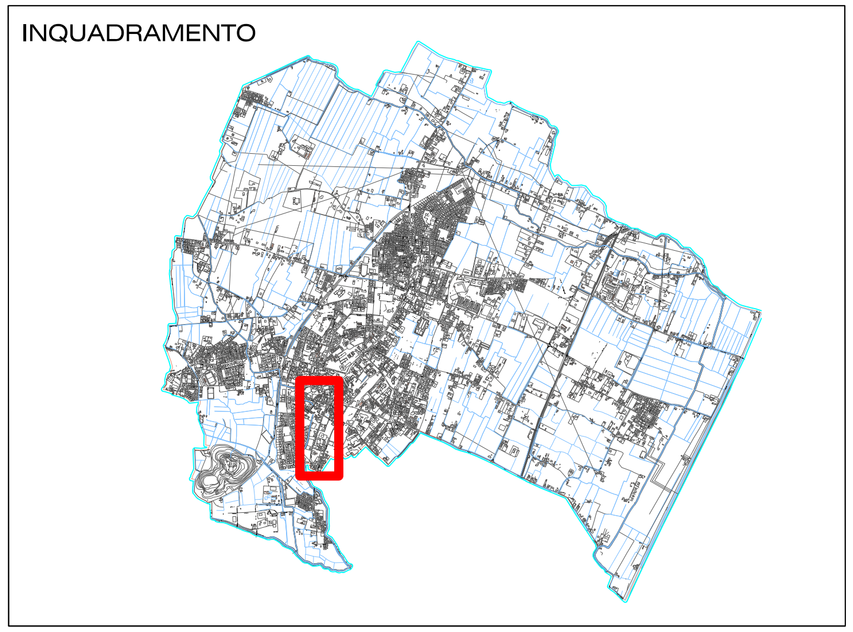

LEGENDA

	Revisione quadro elettrico esistente		Demolizione punto luce esistente
	Nuovo punto luce costituito da palo conico in acciaio zincato Hft 5.0 m con apparecchio stradale modello AEC Ecorays STUM 4,5 2M		Sostituzione corpo illuminante con apparecchio stradale modello AEC I-Tron, sostituzione delle derivazioni e verniciatura del sostegno
	Nuovo punto luce costituito da nuovo plinto di fondazione con pozzetto di derivazione, palo conico in acciaio zincato Hft 7.0 m con apparecchio stradale modello AEC I-Tron		Sostituzione corpo illuminante con apparecchio stradale modello AEC Ecorays STU-M 4,5 1M, sostituzione delle derivazioni e verniciatura del sostegno
	Sostituzione corpo illuminante con apparecchio stradale modello AEC Ecorays STUM 4,5 2M, sostituzione delle derivazioni e verniciatura del sostegno		Nuovo punto luce costituito da nuovo plinto di fondazione con pozzetto di derivazione, palo cilindrico zincato verniciato Hft 7.5 m con apparecchio modello AEC Ecolo
	Sostituzione corpo illuminante con apparecchio stradale modello AEC Ecorays TPS 4,5 2M, sostituzione delle derivazioni e verniciatura del sostegno		Ricablaggio apparecchio esistente con piastra a led e alimentatore dimerabile
	Nuovo pozzetto prefabbricato con chiusino in ghisa		Realizzazione di nuovo cavidotto interrato diametro 90 mm. e nuova linea elettrica in cavo

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo,31
Albignasego (PD)
Tel. 049/685449
Fax 049/684816

consip

SERVIZIO LUCE 3

LOTTO 2

FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO A. ADIGE, VENETO

TAV 04

PROGETTO TECNICO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

Q079	VIA MARZIA
Q089	VIA MARZIA (PARCHEGGIO)

SCALA: 1:1500

DATA: SETTEMBRE 2017

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera , anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione , ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 07/08/1990 N. 241 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessaria l'esibizione degli elaborati presentati dalle società costituenti l'ATI, di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/90, dei commi 4.5 e 6 dell'art. 5 e comma 5 lett. d) dell'art. 8 del DPR 27/06/1992 N. 352. In caso di violazioni, i controventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 352/92, si renderanno responsabili, anche penalmente.