Q032

Q097
Ambito di
Intervento Q97

Ambito di
Intervento Q48

Q048

Orientare su via Vespucci

Q097

RKT Ø 395 mm

Scollegare da Teatro Magnolia e alimentare da Q97

Q048

Viale delle Terme
Via Valerio Flacco
Via Vespucci
Via Giovanni Caboto
Via XXV Aprile
Via Sandro Pertini
Via Luigi Einaudi
Via Enrico de Nicola
Via Calle Pace
Via Primo Maggio
Piazza Cortesi
Piazza Todeschini
Parco Urbano Termale
Viale Paul Harris
Via Padre Leopoldo
Via Nazioni Unite
Via Volta
Via Alessandro Volta
Via Martiri d'Ungheria
Via Gerolamo Cardano
Iesio
Via Enrico Fermi
Piazza Cristoforo Colombo
Via Luigi Galvani
Via Antonio Pacinotti
Via Luigi Negrelli
Via Gallileo Galilei
Via Da Vinci
Via Meucci
Via Cristoforo Colombo
Via Flavio Busonera

INQUADRAMENTO

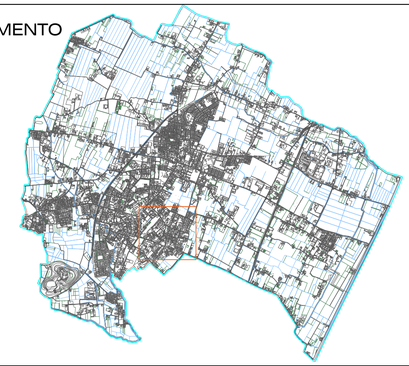

LEGENDA

	Quadro elettrico da revisionare		Nuova linea eletrica interrata interrata in cavo FG16 su cavidotto di nuova realizzazione eseguito su banchina o sede stradale
	Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 70 DM12 45W, nuove derivazioni e verniciatura del sostegno RAL 7043		Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 40 DW 10 27W, nuove derivazioni e verniciatura del sostegno RAL 7043
	Relamping AEC Logika con piastra a LED RKT CREE 3ME 45W (8) e revisione dei collegamenti elettrici.		Sostituzione punto luce con sostegno conico zincato e verniciato hft 6m, apparecchio GC Illumination Snake 36Led 4000°K 55W, e nuove derivazioni
	Punto luce o sostegno linea aerea da demolire		Sostituzione apparecchio con proiettore Eral Prolamp 2.0 Led 80763N30 170W, verniciatura del sostegno, revisione delle derivazioni e modifica cima palo
	Ricablaggio apparecchio Guzzini Argo con Kit relamping a Led Cree RKT Ø 430 mm, tipo 2SH-3 27W 3000°K, e revisione delle derivazioni		Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 4.2-2M 43W, revisione delle giunzioni elettriche
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays STU-M 4.5-2M 33W, revisione delle giunzioni elettriche e verniciatura del sostegno		Sostituzione punto luce con sostegno cilindrico zincato e verniciato hft 5m R60, apparecchio AEC Ecorays STU-M 3,7 1M 3000°K 21W, e nuove derivazioni
	Ricablaggio apparecchio Guzzini Argo con Kit relamping a Led Cree RKT Ø 430 mm, tipo 3SH-3 27W 3000°K, e revisione delle derivazioni		Sostegno ed apparecchio recuperati dal primo tratto di via Flacco, ricablato con Kit Led Cree RKT 190 (lato strada) x 240 mm, tipo 2SH-8 45W 4000°K e nuove derivazioni
	Installazone nuovo apparecchio AEC Italo 1 S05 4,5 2M 4000°K 33W, attacco cima palo a 2 vie 180° verniciato, e nuova derivazione		Ricablaggio vaso luminoso con lampada a led 14W e revisione delle derivazioni elettriche
	Ricablaggio apparecchio Reggiani Scoop con Kit relamping a Led Cree RKT Ø ___ mm 3000°K, tipo 2SH-9 19W, e revisione delle derivazioni		Sostituzione apparecchio con Eral Prolamp Led 80763N07 170W e nuove derivazioni
	Ricablaggio apparecchio Guzzini Argo con Kit relamping a Led Cree RKT Ø 430 mm, tipo 2LG-3 27W 3000°K, e revisione delle derivazioni		Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 4,5 1M 4000°K 16W, e revisione delle derivazioni
	Nuovo plinto di fondazione realizzato in opera o di tipo prefabbricato, completo di pozzetto e chiusino in ghisa carrabile.		Punto luce non soggetto ad intervento

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo,31
Albignasego (PD)
Tel. 049/685449
Fax 049/684816

consip

SERVIZIO LUCE 3

LOTTO 2

FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO A. ADIGE, VENETO

TAV 17

PROGETTO TECNICO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2

Q032	VIA VALERIO FLACCO
Q048	VIA LEONARDO DA VINCI
Q097	PIAZZA CORTESI

SCALA: 1:1500

DATA: GIUGNO 2018

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera , anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione , ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 07/08/1990 N. 241 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessario l'esibizione degli elaborati presentati dalle società costituenti l'ATI, di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/90, del commi 4,5 e 6 dell'art. 5 e comma 3 lett. d) dell'art. 8 del DPR 27/06/1992 N. 352. In caso di violazioni, i contravventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 352/92, si renderanno responsabili, anche penalmente.